

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2023年2月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備考
燃えがら	30.690	
汚泥	2,938.190	
煤塵	2.880	

処分量合計	2,971.760
-------	-----------

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと

点検日	点検結果	不良箇所	備考
2023年2月1日	良好	なし	—

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2022年4月1日
2021年度の埋立処分量(m3) ^{※1}	14,023
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3) ^{※2}	61,896

注) 残余容量の算定頻度は1回/年

※1) 埋立処分量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定


※2) 処分場残余容量は、2022年3月に現地測量を実施し算出

灰捨場放流水(総排排水口)水質試験結果 2023年2月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	公害防止計画書
試料採取日		2月7日	2月21日	平均	—	—
試験結果報告日		2月28日	2月28日		—	—
pH	at25°C	7.3	7.0	7.2	5.5~8.5	5.5~8.5
COD	mg/l	1.7	2.6	2.2	MAX 15 日平均10	MAX 30 日平均20
SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	MAX 50 日平均30	MAX 50 日平均30
T-N	mg/l	3.5	—	—	MAX 60 日平均15	—

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
試料採取日					—
試験結果報告日					—
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—

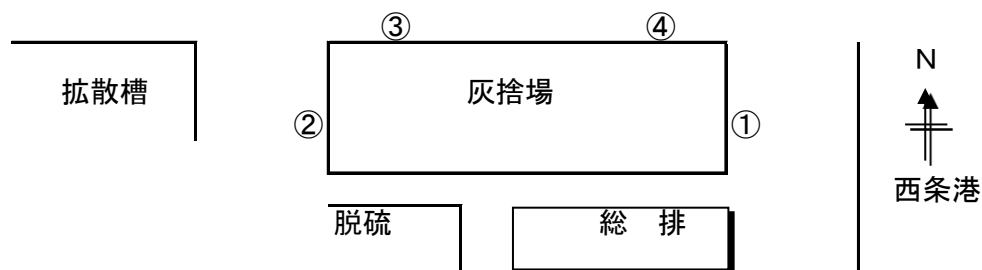

注) ○番号は、地下水採取位置を示す。