

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2024年6月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備 考
燃えがら	0.000	
汚泥	28.090	
煤塵	0.030	

処分量合計	28.120
-------	--------

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと

点検日	点検結果	不良箇所	備考
2024年6月3日	良好	なし	—

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2024年4月1日
2023年度の埋立処分容量(m3) ^{※1}	899
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3)	48,044

注) 残余容量の算定頻度は1回/年


※1) 埋立処分容量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定

灰捨場放流水（総排排水口）水質試験結果 2024年6月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	環境保全協定書
試料採取日		6月 4日	6月 18日	平均	—	—
試験結果報告日		6月21日	6月21日		—	—
p H	at25℃	7.0	7.3	7.2	5.5～8.5	5.5～8.5
C O D	mg/l	1.8	1.7	1.8	M _{AX} 15 日平均10	15以下
S S	mg/l	< 1	< 1	< 1	25以下	25以下
T－N	mg/l	8	—	—	M _{AX} 30 日平均10.0	30以下

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
試料採取日		—			
試験結果報告日		—			
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	—	—	—

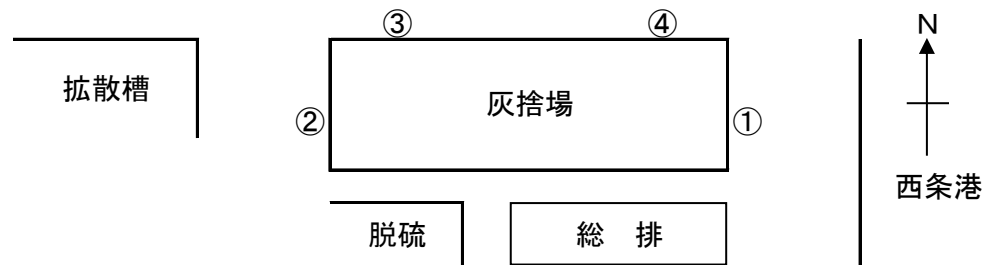

注) ○番号は、地下水採取位置を示す。