産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(2026年9月分)

1. 産業廃棄物処理状況(構内灰捨場)

産業廃棄物の種類	構内処分量(t)	備　考
燃えがら	0.000	
汚泥	49.880	
煤塵	0.000	

処分量合計	49.880

注) 構内処分量はWetベース

2. 総排・灰捨場点検状況

点検内容
① 悪臭、害虫の有無 ② 鋼矢板の腐食、損壊状況 ③ 産業廃棄物の飛散、流出の有無 ④ 雨水等の流入状況 ⑤ 排水貯槽、処理設備異常の有無 ⑥ 集水ピット、散水ポンプ異常の有無、および放流水質に異常がないこと

点検日	点検結果	不良箇所	備考
2026年9月1日	良好	なし	－

3. 灰捨場残余容量

残余容量算定年月日	2026年4月1日
2025年度の埋立処分容量(m3)※1	1,262
処分場計画容量(m3)	163,674
処分場残余容量(m3)	48,153

注) 残余容量の算定頻度は1回/年

※1) 埋立処分容量は、埋立重量から体積換算係数を用いて換算する方法により算定


灰捨場放流水（総排排水口）水質試験結果

2026年9月分

項目	単位	水質測定値			規制値	
					発電所排水基準	環境保全協定書
試料採取日		9月 8日	9月 24日	平均	―	―
試験結果報告日		9月29日	9月29日		―	―
ｐＨ	at25℃	7.4	7.2	7.3	5.5～8.5	5.5～8.5
ＣＯＤ	mg/l	1.7	1.5	1.6	Max 15　日平均10	15以下
ＳＳ	mg/l	＜1	＜1	＜1	25以下	25以下
Ｔ－Ｎ	mg/l	4.1	―	―	Max 30　日平均10.0	30以下

灰捨場周縁地下水水質試験結果

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4
試料採取日		―			
試験結果報告日		―			
電気伝導率	mS/m	―	―	―	―
塩化物イオン	mg/l	―	―	―	―

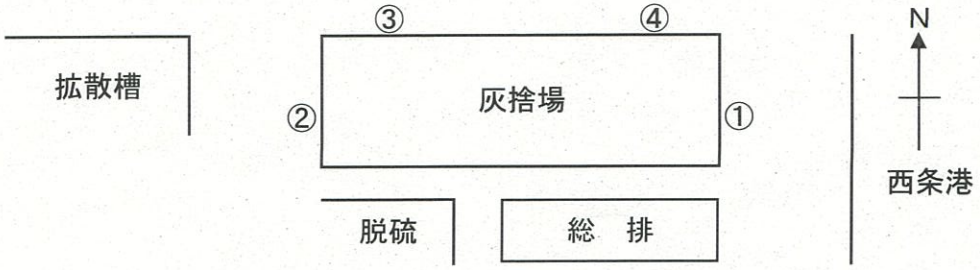

注）〇番号は、地下水採取位置を示す。