

愛媛県の平成17年4月分電力需給状況

需要の概要

平成17年4月の販売電力量は、7億6千4百万kWh時、前年比105.4%となった。(3ヶ月連続のプラス)

〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、3月中下旬の気温が前年に比べ低めに推移したことなどから、前年比108.9%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用」は堅調に推移し、前年比104.0%となった。

産業用の「大口電力」は、紙・パルプ、鉄鋼などにおける生産増などから、前年比104.3%となった。

供給実績

		愛 媛 県 計			
		当 月		累 月	
		実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	276	108.9	276	108.9
	電 力	59	103.8	59	103.8
	計	335	108.0	335	108.0
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	136	104.0	136	104.0
	産業用電力	293	103.2	293	103.2
	うち大口電力	(223)	(104.3)	(223)	(104.3)
	計	429	103.4	429	103.4
販売電力量計		764	105.4	764	105.4

(百万kWh時, %)


(参考) 全 社 計			
当 月		累 月	
実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
783	108.5	783	108.5
178	102.9	178	102.9
961	107.4	961	107.4
408	103.4	408	103.4
824	102.0	824	102.0
(631)	(102.6)	(631)	(102.6)
1,232	102.5	1,232	102.5
2,193	104.6	2,193	104.6

大口電力の産業別内訳

(百万kWh時, %)

	愛 媛 県 計			
	当 月		累 月	
	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
食 料 品	10	103.0	10	103.0
織 維	6	120.8	6	120.8
紙 ・ パ ル プ	75	107.5	75	107.5
化 学	39	104.7	39	104.7
鉄 鋼	20	102.3	20	102.3
機 械	44	99.5	44	99.5
電 気 機 械	32	95.3	32	95.3
そ の 他	29	102.0	29	102.0
大 口 計	223	104.3	223	104.3

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

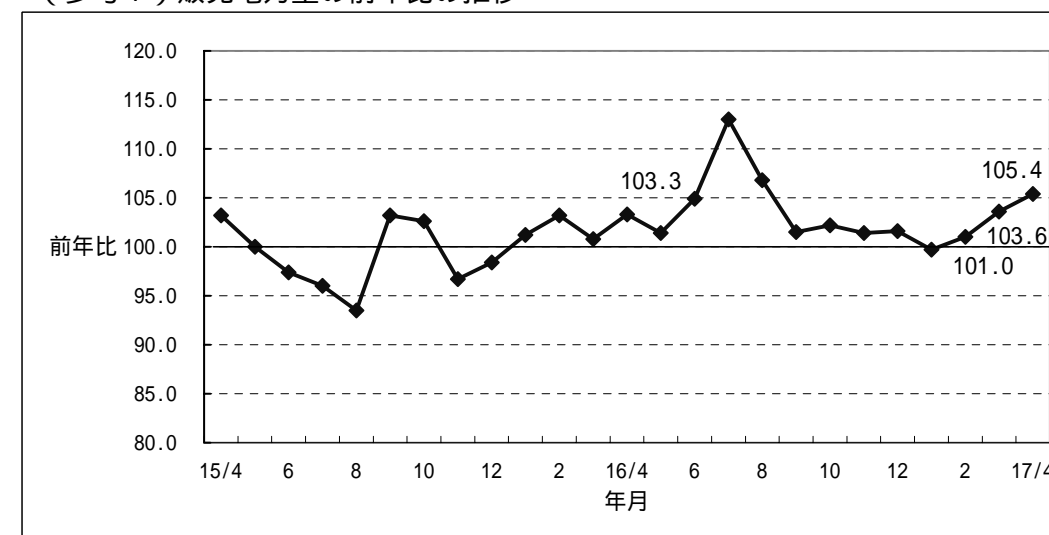

供給の概要

・ 原子力は、前年の定期検査の反動により、前年比107.3%となった。

・ 水力は、4月は前年に比べ湯水であったものの、貯水池式ダム(県営)貯水量が豊富であったことにより、前年比101.6%となった。

供給実績

(百万kWh時, %)

	愛 媛 県 計		(参考)全 社 計		出 水 率
	当 月		累 月		
	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	
原 子 力	1,462	107.3	1,462	107.3	(全社)
水 力	44	101.6	220	81.8	69.1%
火 力	232	174.0	917	89.6	[16年4月 92.4%]
発 受 電 計	1,738	112.9	2,599	97.9	(愛媛)
そ の 他		0.0	1		70.9%
供 給 計	1,738	112.9	2,598	98.1	[16年4月 84.4%]

(参考2) 松山市の平均気温

()

	H 17 年 3 月				H 17 年 4 月			
	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均
実 績	7.6	8.3	10.0	8.7	15.2	14.8	17.4	15.8
平 年 差	0.1	0.6	0.4	0.4	2.8	0.5	1.3	1.5
前 年 差	0.5	3.8	1.5	1.5	2.1	2.9	0.9	0.0