

## 愛媛県の平成17年5月分電力需給状況

### 需要の概要

平成17年5月の販売電力量は、7億2千7百万kWh時、前年比101.3%となった。(4ヶ月連続のプラス)

#### 〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、前年比100.8%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用」は、前年比101.7%となった。

産業用の「大口電力」は、紙・パルプ、化学、鉄鋼等における生産増などから、前年比103.4%となった。


### 需要実績

		愛 媛 県 計				(参考) 全 社 計			
		当 月		累 月		当 月		累 月	
		実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	233	100.8	509	105.0	661	100.6	1,444	104.7
	電 力	52	97.5	111	100.7	155	97.0	333	100.0
	計	285	100.2	620	104.2	816	99.9	1,777	103.8
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	145	101.7	281	102.8	438	100.5	846	101.9
	産業用電力	297	102.1	590	102.6	838	102.5	1,662	102.3
	うち大口電力	(228)	(103.4)	(451)	(103.8)	(646)	(104.0)	(1,277)	(103.3)
	計	442	102.0	871	102.7	1,276	101.8	2,508	102.1
販売電力量計		727	101.3	1,491	103.3	2,092	101.1	4,285	102.8

### 大口電力の産業別内訳

	愛 媛 県 計			
	当 月		累 月	
	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
食 料 品	10	109.0	20	106.1
織 維	5	115.5	11	118.2
紙・パルプ	74	102.6	149	105.0
化 学	44	110.3	82	107.6
鉄 鋼	20	104.9	40	103.6
機 械	45	97.8	89	98.6
電 気 機 械	33	93.9	65	94.6
そ の 他	30	99.9	60	100.9
大 口 計	228	103.4	451	103.8

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

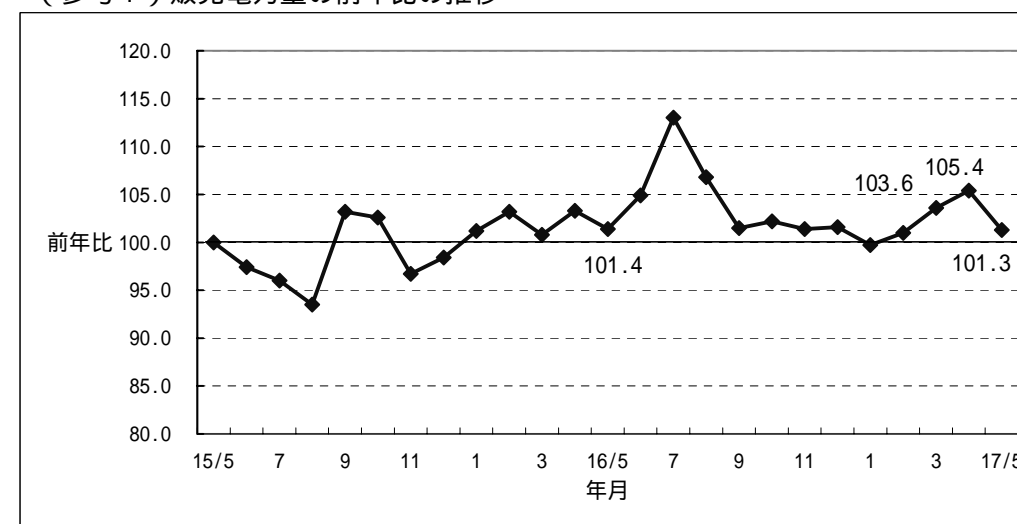

### 供給の概要

・ 原子力は、前年の定期検査の反動により、前年比137.4%となった。

・ 水力は、湯水により前年比55.6%となった。

### 供給実績

	愛 媛 県 計				(参考) 全 社 計				出 水 率
	当 月		累 月		当 月		累 月		
	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	
原 子 力	1,531	137.4	1,531	137.4	( 全 社 )				
水 力	37	55.6	220	49.4	66.4%				
火 力	157	145.5	1,135	86.5	[16年5月 122.2%]				
発 受 電 計	1,725	133.8	2,886	100.5	( 愛 媛 )				
そ の 他		0.0	7		65.9%				
供 給 計	1,725	133.8	2,879	100.9	[16年5月 130.0%]				

(参考2) 松山市の平均気温

	H 17 年 4 月				H 17 年 5 月			
	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均
	実 績	15.2	14.8	17.4	15.8	18.6	19.1	19.6
平 年 差	2.8	0.5	1.3	1.5	1.2	0.7	0.1	0.6
前 年 差	2.1	2.9	0.9	0.0	0.9	0.0	2.0	1.0