

## 愛媛県の平成17年6月分電力需給状況

### 需要の概要

平成17年6月の販売電力量は、7億5千1百万kWh時、前年比103.2%となった。(5ヶ月連続のプラス)

#### 〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、前年比102.3%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用」は、6月の気温が前年に比べ高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年比106.2%となった。

産業用の「大口電力」は、紙・パルプ、化学等における生産増などから、前年比103.5%となった。

### 需要実績

		愛 媛 県 計			
		当 月		累 月	
		実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	217	102.3	726	104.2
	電 力	53	100.2	164	100.6
	計	270	101.9	890	103.5
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	175	106.2	456	104.1
	産業用電力	306	102.7	896	102.7
	うち大口電力	(230)	(103.5)	(681)	(103.7)
	計	481	104.0	1,352	103.2
販売電力量計		751	103.2	2,242	103.3

(百万kWh時, %)


(参考) 全 社 計		全 社 計			
		当 月		累 月	
		実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
		618	101.9	2,062	103.9
		161	99.4	494	99.8
		779	101.4	2,556	103.1
		526	104.9	1,372	103.0
		880	103.1	2,542	102.6
		(663)	(104.0)	(1,940)	(103.5)
		1,406	103.8	3,914	102.7
		2,185	102.9	6,470	102.9

### 大口電力の産業別内訳

(百万kWh時, %)

		愛 媛 県 計			
		当 月		累 月	
		実 績	前 年 比	実 績	前 年 比
食 料 品	12	114.0	32	108.9	
織 維	6	115.2	17	117.2	
紙・パルプ	68	108.0	217	105.9	
化 学	43	110.9	125	108.7	
鉄 鋼	20	99.8	60	102.3	
機 械	49	98.2	138	98.5	
電 気 機 械	35	92.9	100	94.0	
そ の 他	32	91.8	92	97.5	
大 口 計	230	103.5	681	103.7	

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

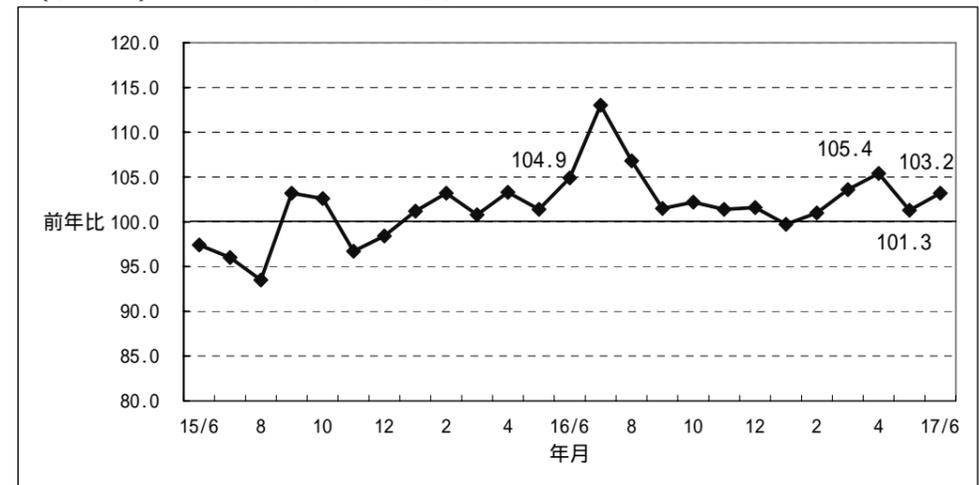

### 供給の概要

- 原子力は、定期検査の影響により前年比136.5%となった。
- 水力は、渇水により前年比47.8%となった。

### 供給実績

(百万kWh時, %)

	愛 媛 県 計		(参考) 全 社 計		出 水 率
	当 月		当 月		
	実 績	前 年 比	実 績	前 年 比	
原 子 力	1,478	136.5	1,478	136.5	(全社)
水 力	32	47.8	160	37.3	28.6%
火 力	273	188.7	1,559	95.0	[16年6月 111.5%]
発 受 電 計	1,783	137.8	3,197	101.4	(愛媛)
そ の 他		0.0	52		25.0%
供 給 計	1,783	137.8	3,145	100.4	[16年6月 105.9%]

(参考2) 松山市の平均気温

( )

	H 17 年 5 月				H 17 年 6 月			
	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均	上 旬	中 旬	下 旬	月 平均
実 績	18.6	19.1	19.6	19.1	22.6	23.9	26.8	24.4
平 年 差	1.2	0.7	0.1	0.6	1.3	1.6	3.5	2.1
前 年 差	0.9	0.0	2.0	1.0	0.3	0.5	2.0	0.9