

高知県における平成21年9月分および平成21年度上期の電力需給状況

平成21年9月

<需 要>

- 販売電力量計では、3億9千6百万ワット時、対前年比95.3%となった。

(表-1, 図-1)

[需要の内訳]

- 家庭用などの「電灯」は、9月上中旬の気温が前年に比べ低めに推移し、冷房需要が減少したことなどから、対前年比98.4%となった。
- 事務所ビル・大型商店などの「業務用」については、9月上中旬の気温が前年に比べ低めに推移し、冷房需要が減少したことなどから、対前年比97.7%となった。

(表-1)

- 産業用の「大口電力」は、全ての業種で前年を下回ったことから、対前年比84.5%となった。

(表-2, 図-2)

<供 給>

- 月平均の全社自流式出水率は、30.0%。
- 月末の全社貯水池保有量は、1億2千5百万ワット時で満水比50.9%。

平成21年度上期

<需 要>

- 販売電力量計では、22億8千3百万キロワット時、対前年比95.4%となった。

(表-1, 図-3)

[需要の内訳]

- 「電灯」は、7月から9月の気温が前年に比べ低めに推移し、冷房需要が減少したことなどから、対前年比98.1%となった。
- 「業務用」は、「電灯」と同様の気温要因などから、対前年比97.9%となった。

(表-1)

- 「大口電力」は、全ての業種で前年を下回り、対前年比85.9%となった。

(表-1, 2, 図-4)

<供 給>

- 平成21年度上期の全社自流式出水率は、62.3%。

(表-1) 需要実績


| | | 高 知 県 | | | | 全 社 計 | | | |
|---------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | 当 月 | | 上 期 | | 当 月 | | 上 期 | |
| | | 電力量 | 前年比 | 電力量 | 前年比 | 電力量 | 前年比 | 電力量 | 前年比 |
| 特定規模需要以外の需要 | 電 灯 | 155 | 98.4 | 866 | 98.1 | 781 | 98.9 | 4,443 | 97.4 |
| | 電 力 | 37 | 96.7 | 201 | 96.5 | 181 | 95.9 | 959 | 94.8 |
| | 計 | 192 | 98.1 | 1,067 | 97.8 | 962 | 98.4 | 5,402 | 96.9 |
| 特定規模需要(自由化対象) | 業務用電力 | 110 | 97.7 | 638 | 97.9 | 567 | 97.1 | 3,339 | 98.0 |
| | 産業用電力 | 94 | 87.7 | 578 | 88.7 | 826 | 86.1 | 4,890 | 84.6 |
| | (再掲)大口電力 | (60) | (84.5) | (376) | (85.9) | (629) | (84.0) | (3,737) | (82.4) |
| | 特定規模計 | 204 | 92.8 | 1,216 | 93.3 | 1,393 | 90.2 | 8,229 | 89.6 |
| 販売電力量計 | | 396 | 95.3 | 2,283 | 95.4 | 2,355 | 93.4 | 13,631 | 92.3 |

(注1)特定規模需要とは、特別高圧電力および高圧電力の合計で自由化の対象。


(表-2) 大口の産業別内訳

| | 当 月 | | 上 期 | |
|-------|------|------|-------|------|
| | 電力量 | 前年比 | 電力量 | 前年比 |
| 機 械 | 24.0 | 81.9 | 164.8 | 96.0 |
| 化 学 | 9.1 | 86.1 | 50.4 | 69.3 |
| 紙パルプ | 10.4 | 90.6 | 60.8 | 87.8 |
| 鋳 業 | 2.7 | 88.0 | 15.2 | 80.5 |
| 織 維 | 1.5 | 71.3 | 8.1 | 65.0 |
| 鉄 鋼 | 2.5 | 78.7 | 14.7 | 78.6 |
| そ の 他 | 10.5 | 86.5 | 62.9 | 84.0 |
| 計 | 60.7 | 84.5 | 376.9 | 85.9 |


(図-1) 販売電力量計の対前年比の推移(月別)

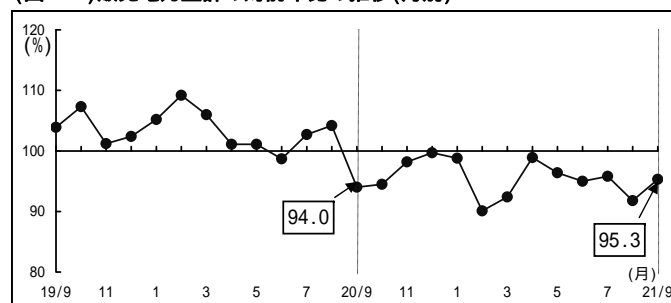


(図-2) 大口電力の対前年比の推移(月別)

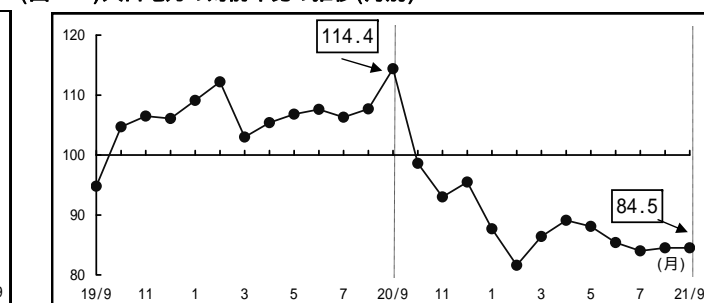

(図-3) 販売電力量計の対前年比の推移(期別)

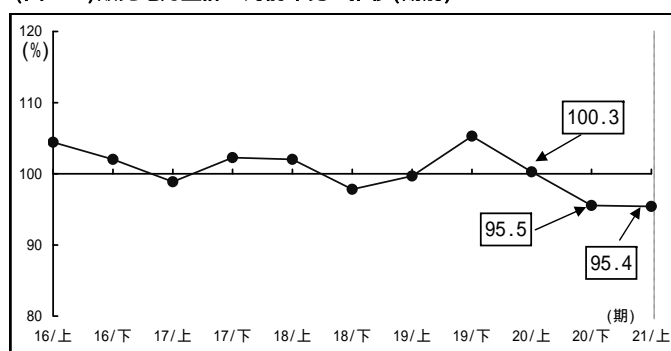

(図-4) 大口電力の対前年比の推移(期別)

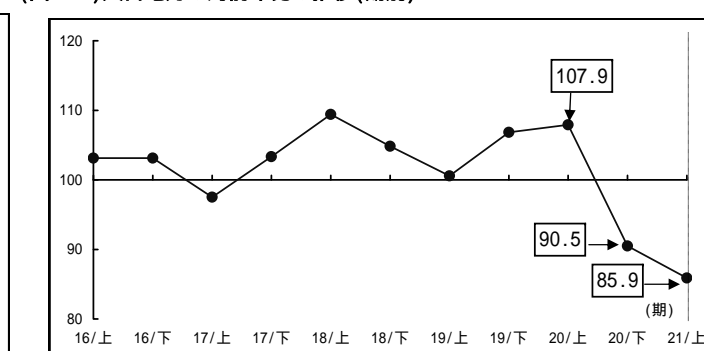

<参考> 高知市内の平均気温

| | 8 月 | | | | 9 月 | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 平均 |
| 実 績 | 27.8 | 28.2 | 27.0 | 27.6 | 26.7 | 23.9 | 24.4 | 25.0 |
| 平 年 差 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 0.9 |
| 前 年 差 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 |

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|------|------|------|------|------|------|
| 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 |
| 15.9 | 20.4 | 23.3 | 26.5 | 27.6 | 25.0 |
| 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
| 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |