

高知県における平成21年11月分の電力需給状況

< 需 要 >

- 販売電力量計では、3億3千5百万kWh時、対前年比97.9%となった。

(表-1, 図-1)

(表-1) 需要実績

[百万kWh, %]

		高 知 県				全 社 計			
		当 月		累 計		当 月		累 計	
		電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	132	101.1	1,133	98.7	697	102.1	5,832	98.4
	電 力	28	98.1	261	96.8	127	98.2	1,232	95.5
	計	160	100.5	1,394	98.4	824	101.5	7,064	97.9
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	86	99.2	815	98.1	462	99.0	4,286	98.1
	産業用電力	89	92.5	761	89.0	811	92.1	6,576	86.4
	(再掲)大口電力	(58)	(89.9)	(492)	(85.6)	(637)	(90.8)	(5,058)	(84.5)
	特定規模計	175	95.7	1,576	93.5	1,273	94.5	10,862	90.7
販売電力量計		335	97.9	2,970	95.7	2,097	97.1	17,926	93.4

(注1) 特定規模需要とは、特別高圧電力および高圧電力の合計で自由化の対象。

(表-2) 大口の産業別内訳


[百万kWh, %]

	当 月		累 計	
	電力量	前年比	電力量	前年比
機 械	22.9	84.8	207.1	91.2
化 学	9.4	82.3	69.4	71.8
紙・パルプ	10.0	117.9	82.0	92.2
鋳 業	3.2	97.9	21.2	83.6
織 維	1.0	58.1	10.4	64.3
鉄 鋼	2.6	85.7	20.1	80.2
そ の 他	9.1	92.3	82.4	85.6
計	58.2	89.9	492.6	85.6


[需要の内訳]

- 家庭用などの「電灯」は、対前年比101.1%となった。

(図-1) 販売電力量計の対前年比の推移

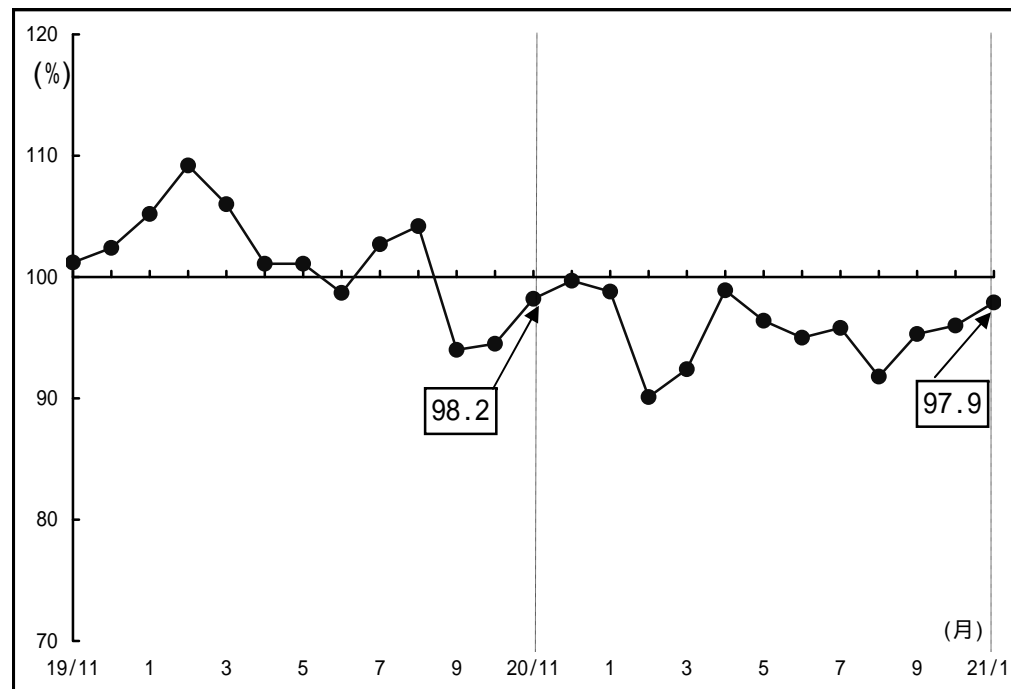

(図-2) 大口電力の対前年比の推移

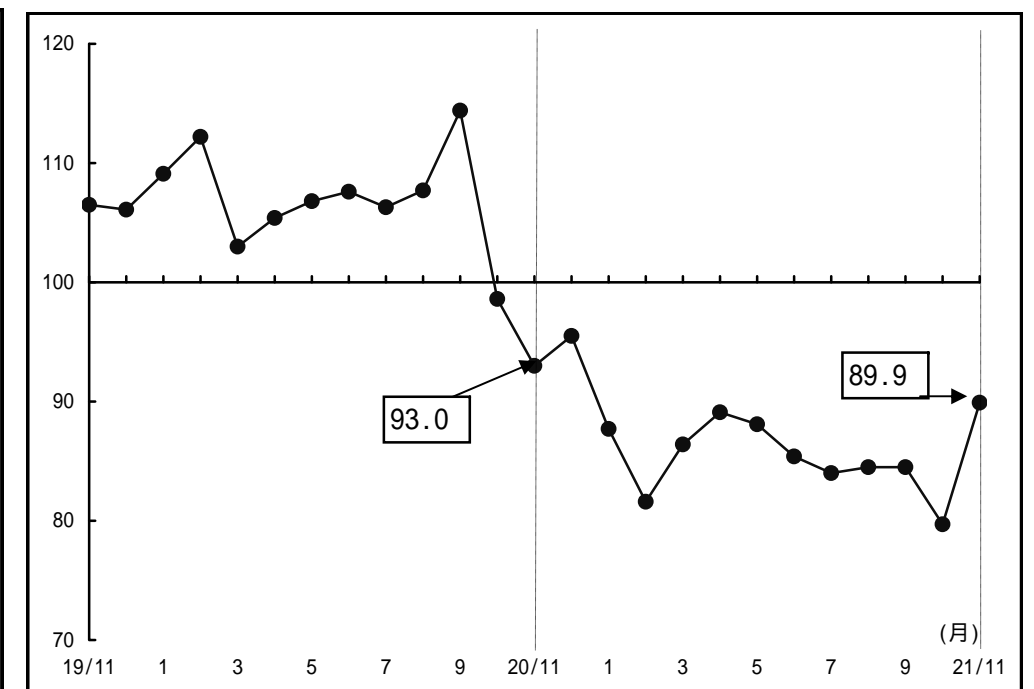

- 事務所ビル・大型商店などの「業務用」については、対前年比99.2%となった。

(表-1)

- 産業用の「大口電力」は、紙・パルプは前年を上回ったものの、他の全ての業種で前年を下回ったことから、対前年比89.9%となった。

(表-2, 図-2)

< 供 給 >

- 月平均の全社自流式出水率は、113.3%。

- 月末の全社貯水池保有量は、1億5千6百万kWh時で満水比63.8%。

< 参考 > 高知市内の平均気温

()

	10 月				11 月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
実績	21.4	19.0	18.0	19.4	16.2	14.5	13.3	14.7
平年差	0.7	0.2	1.3	0.6	0.5	1.0	2.2	1.3
前年差	0.3	1.1	0.3	0.4	0.0	1.0	2.8	1.3