

高知県における平成22年10月分の電力需給状況

<需 要>

- ・ 販売電力量計では、3億7千4百万kWh時、対前年比105.9%となった。

(表 - 1, 図 - 1)

(表 - 1) 需要実績 [百万kWh, %]

		高 知 県				全 社 計			
		当 月		累 計		当 月		累 計	
		電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	140	102.8	1,068	106.7	716	103.5	5,580	108.7
	電 力	31	100.7	237	101.9	148	101.7	1,149	104.0
	計	171	102.5	1,305	105.8	864	103.2	6,729	107.8
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	96	103.9	760	104.2	498	102.6	3,985	104.2
	産業用電力	107	113.9	735	109.3	898	102.6	6,232	108.1
	(再掲)大口電力	(74)	(127.8)	(495)	(113.8)	(711)	(104.0)	(4,849)	(109.7)
	特定規模計	203	108.9	1,495	106.6	1,396	102.6	10,217	106.5
販売電力量計		374	105.9	2,800	106.2	2,260	102.8	16,946	107.1

(注1) 特定規模需要とは、特別高圧電力および高圧電力の合計で自由化の対象。

(表 - 2) 大口の産業別内訳 [百万kWh, %]

	当 月		累 計	
	電力量	前年比	電力量	前年比
機 械	31.7	163.3	220.1	119.5
化 学	12.1	126.1	66.8	111.4
紙・パルプ	11.7	104.2	80.9	112.4
鉱 業	3.0	104.2	21.6	119.5
織 維	1.4	105.6	9.5	101.1
鉄 鋼	3.0	109.0	19.9	113.7
そ の 他	10.6	102.4	75.7	103.4
計	73.5	127.8	494.5	113.8

[需要の内訳]

- ・ 家庭用などの「電灯」は、9月中旬の気温が前年に比べ高めめに推移し、冷房需要が増加したことなどから、対前年比102.8%となった。


(表 - 1)

- ・ 事務所ビル・大型商店などの「業務用」については、対前年比103.9%となった。


(表 - 2, 図 - 2)

- ・ 産業用の「大口電力」は、全ての業種で前年を上回ったことから、対前年比127.8%となった。

(図 - 1) 販売電力量計の対前年比の推移

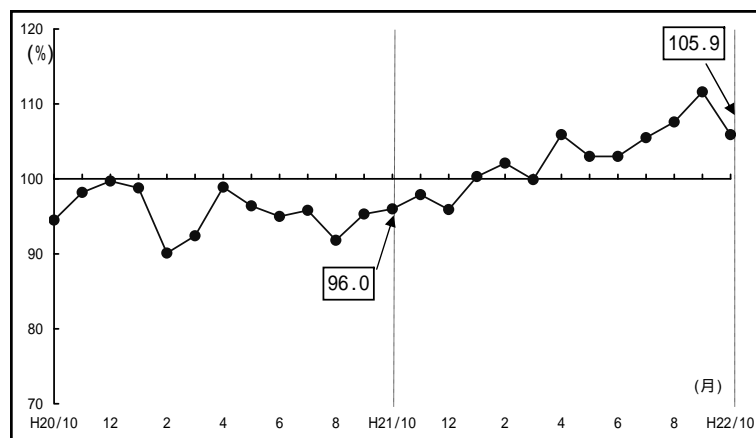

(図 - 2) 大口電力の対前年比の推移

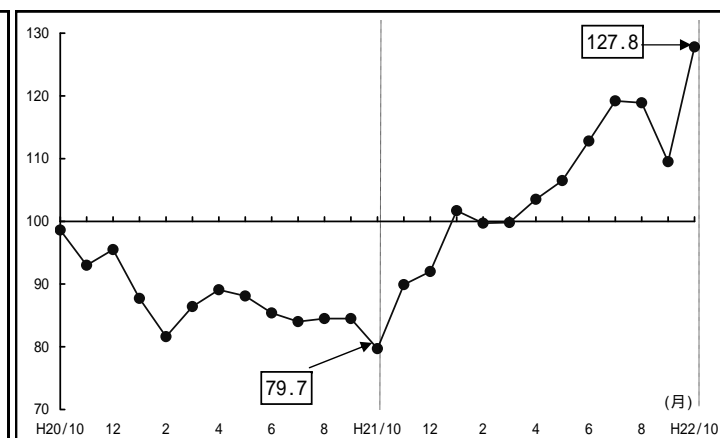

<供 給>

- ・ 月平均の全社自流式出水率は、80.3%。

- ・ 月末の全社貯水池保有量は、1億3千5百万kWh時で満水比55.2%。

<参考> 高知市内の平均気温 ()

	9 月				10 月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
実 績	28.8	26.5	24.0	26.4	21.9	21.3	19.0	20.7
平年差	3.0	2.3	1.6	2.3	1.2	2.1	2.3	1.9
前年差	2.1	2.6	0.4	1.4	0.5	2.3	1.0	1.3