

## 平成23年6月分 高知県の電力需要について

### 需要の概要

平成23年6月の販売電力量は、3億4千6百万kWh時、対前年比97.9%となった。

### 需要実績

		高 知 県				全 社 計			
		当 月		累 計		当 月		累 計	
		電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	117	100.2	417	98.8	601	99.6	2,209	98.7
	電 力	25	94.7	88	97.1	118	94.6	407	96.3
	計	142	99.2	505	98.5	719	98.8	2,616	98.3
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	103	99.0	275	98.4	535	99.0	1,449	98.6
	産業用電力	101	95.2	294	97.1	920	101.5	2,657	101.9
	(再掲)大口電力 特定規模計	( 67)	(92.7)	( 197)	(95.6)	( 725)	(101.9)	( 2,114)	(102.6)
販売電力量 計		346	97.9	1,074	98.1	2,174	100.0	6,722	99.8

	大口電力の産業別内訳			
	当 月		累 計	
	電力量	前年比	電力量	前年比
機 械	25.9	84.2	77.3	90.1
化 学	9.5	82.5	30.1	89.5
紙・パルプ	12.2	103.7	34.7	101.4
鉱 業	3.5	115.3	9.5	103.9
織 維	1.6	115.1	4.5	118.6
鉄 鋼	3.4	119.1	9.6	118.0
その他	10.9	100.0	31.0	99.8
計	67.0	92.7	196.7	95.6

### 【需要の内訳】

家庭用などの「電灯」は、対前年比100.2%となった。


事務所ビル・大型商店などの「業務用」については、対前年比99.0%となった。

産業用の「大口電力」は、機械、化学などで前年を下回ったことから、対前年比92.7%となった。


### 【参 考】

- 販売電力量は、平成23年4月以降、対前年比3ヵ月連続でマイナス(参考1)
- 大口電力は、平成23年4月以降、対前年比3ヵ月連続でマイナス(参考2)

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

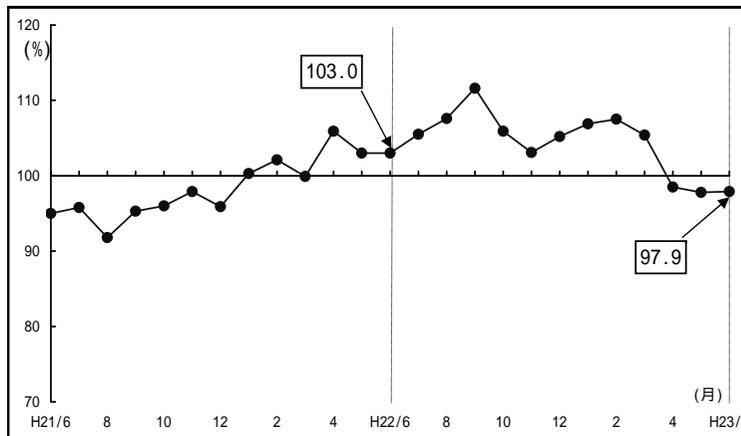

(参考2) 大口電力の前年比の推移

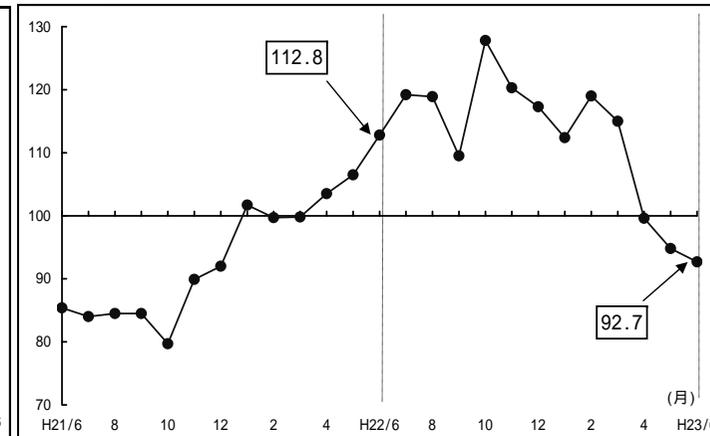

(参考3) 高知市内の平均気温

	5 月				6 月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
実績	19.0	20.5	20.4	19.9	21.5	22.1	27.3	23.6
平年差	0.2	1.0	0.1	0.2	0.3	0.8	3.2	0.7
前年差	0.2	1.5	0.2	0.5	0.5	1.6	2.1	0.3