

## 平成25年5月分 高知県の電力需要について

### 需要の概要

平成25年5月の販売電力量は、3億4千4百万kWh時、対前年比99.8%となった。

### 【需要の内訳】

家庭用などの「電灯」は、対前年比100.8%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用」については、対前年比98.3%となった。

産業用の「大口電力」は、機械が前年を下回ったことから、対前年比99.2%となった。

### 【参 考】

・ 販売電力量は、平成25年1月以降、対前年比5ヵ月連続でマイナス（参考1）

・ 大口電力は、平成24年7月以降、対前年比11ヵ月連続でマイナス（参考2）

### 需要実績

		高 知 県				全 社 計			
		当 月		累 計		当 月		累 計	
		電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比	電力量	前年比
特定規模需要 以外の需要	電 灯	135	100.8	267	93.8	723	103.0	1,456	95.8
	電 力	28	101.5	55	93.6	125	99.5	249	93.0
	計	163	100.9	322	93.8	848	102.5	1,705	95.4
特定規模需要 (自由化対象)	業務用電力	87	98.3	166	97.1	457	99.2	882	98.2
	産業用電力	94	99.3	185	97.7	804	95.8	1,632	97.3
	(再掲)大口電力	( 64)	(99.2)	( 125)	(97.0)	( 630)	(94.9)	( 1,280)	(96.1)
	特定規模計	181	98.8	351	97.4	1,261	97.0	2,514	97.6
販売電力量 計		344	99.8	673	95.6	2,109	99.1	4,219	96.7


[百万kWh, %]

### 大口電力の産業別内訳


	当 月		累 計	
	電力量	前年比	電力量	前年比
機 械	23.9	89.0	45.6	86.5
化 学	11.3	111.0	22.5	103.6
紙・パルプ	10.3	104.2	20.7	104.2
鋳 業	3.3	107.9	6.7	109.2
織 維	1.1	132.7	2.3	144.4
鉄 鋼	3.0	102.0	6.2	100.1
そ の 他	10.3	103.1	20.4	101.9
計	63.2	99.2	124.4	97.0

[百万kWh, %]

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

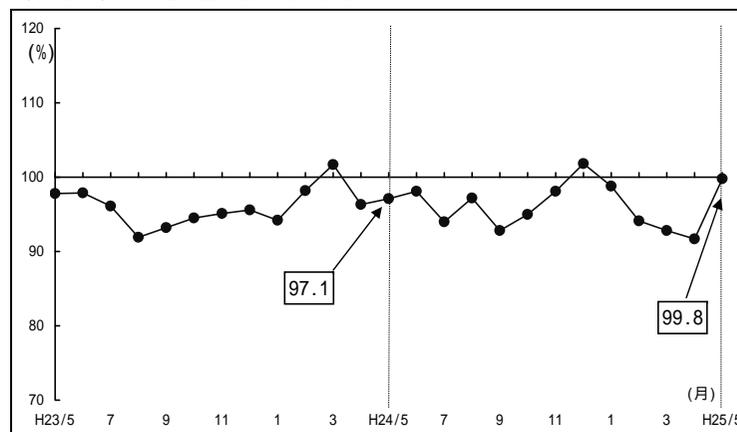

(参考2) 大口電力の前年比の推移

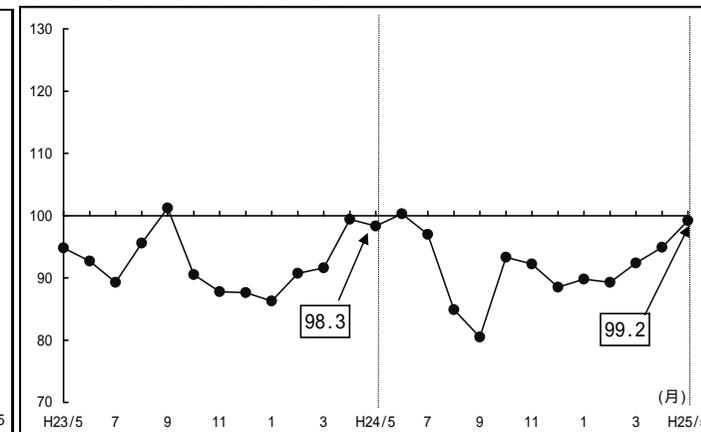

(参考3) 高知市内の平均気温

	4 月				5 月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
実 績	14.4	14.5	15.5	14.8	17.1	20.1	22.4	19.9
平年差	0.3	1.2	1.5	0.8	1.7	0.6	1.9	0.2
前年差	1.5	1.4	3.1	1.0	3.7	1.2	1.7	0.3