

# 平成26年9月分電力需給状況

## 需要の概要

平成26年9月分の販売電力量は、21億6千6百万kWh時、前年比 94.1%となった。

### 〔需要の内訳〕

家庭用などの「電灯」は、気温が前年に比べ低めに推移したことによる冷房需要の減や節電による影響などから、前年比 89.0%となった。

事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、電灯と同様、気温や節電の影響などから、前年比 96.2%となった。


産業用の「大口電力」は、機械が前年を上回ったものの、繊維や化学が前年を下回ったことなどから、前年比 99.5%となった。

## 需要実績

(百万kWh時、%)

		電力量	前年比
特定規模需要以外の需要	電 灯	718	89.0
	電 力	146	87.3
	計	864	88.7
特定規模需要(自由化対象)	業務用電力	506	96.2
	産業用電力	796	99.4
	うち大口電力	(609)	(99.5)
	計	1,302	98.1
販売電力量 計		2,166	94.1
融 通 等		118	104.2

(参考1) 販売電力量の前年比の推移

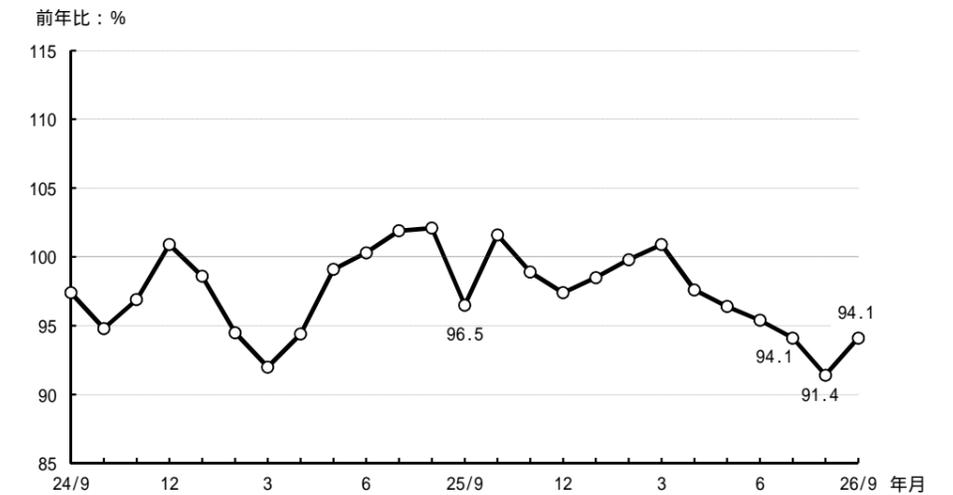

## 大口電力の主な産業別内訳

(百万kWh時、%)

	電力量	前年比		
		26/9月	26/8月	26/7月
織 維	23	85.9	85.0	88.0
紙・パルプ	91	98.7	104.5	95.8
化 学	95	98.2	93.3	93.1
鉄 鋼	54	97.8	130.7	123.0
機 械	160	102.9	99.8	101.5
そ の 他	186	100.1	99.2	99.7
合 計	609	99.5	101.0	100.1

(参考2) 4県都平均気温

( )

	26/8月				26/9月			
	上旬	中旬	下旬	月平均	上旬	中旬	下旬	月平均
実 績	26.5	27.4	26.3	26.7	25.5	22.9	23.5	23.9
平年差	1.6	0.6	1.1	1.1	0.8	1.7	0.9	0.6
前年差	3.4	3.0	1.4	2.6	1.0	2.2	0.7	0.7

## 供給の概要

- 原子力は、前年同様、伊方発電所が全号機停止している。
- 水力は、前年比 94.8%となった。
- 火力は、総需要の減少などから、前年比 96.2%となった。

## 供給実績

(百万kWh時、%)

	電力量	前年比	備 考
原子力	( 0) 0	-	出水率 99.0% (25年9月出水率 108.2%)
水 力	( 14) 338	94.8	
火 力	( 81) 1,957	96.2	
新工ネ	( 5) 120	156.8	
発受電計	(100) 2,415	97.9	
その他	42	-	
供 給 計	2,373	97.6	

注1. ( )内は構成比

注2. 四捨五入の関係で、合計が合わないことがある

(参考3) 各県別の需要状況

(百万kWh時、%)

	徳 島	高 知	愛 媛	香 川
販売電力量 計	( 94.9) 485	( 92.8) 358	( 93.7) 733	( 94.8) 590

注. ( )内は前年比