３号機

1次冷却材中のよう素１３１濃度(燃料の健全性確認)

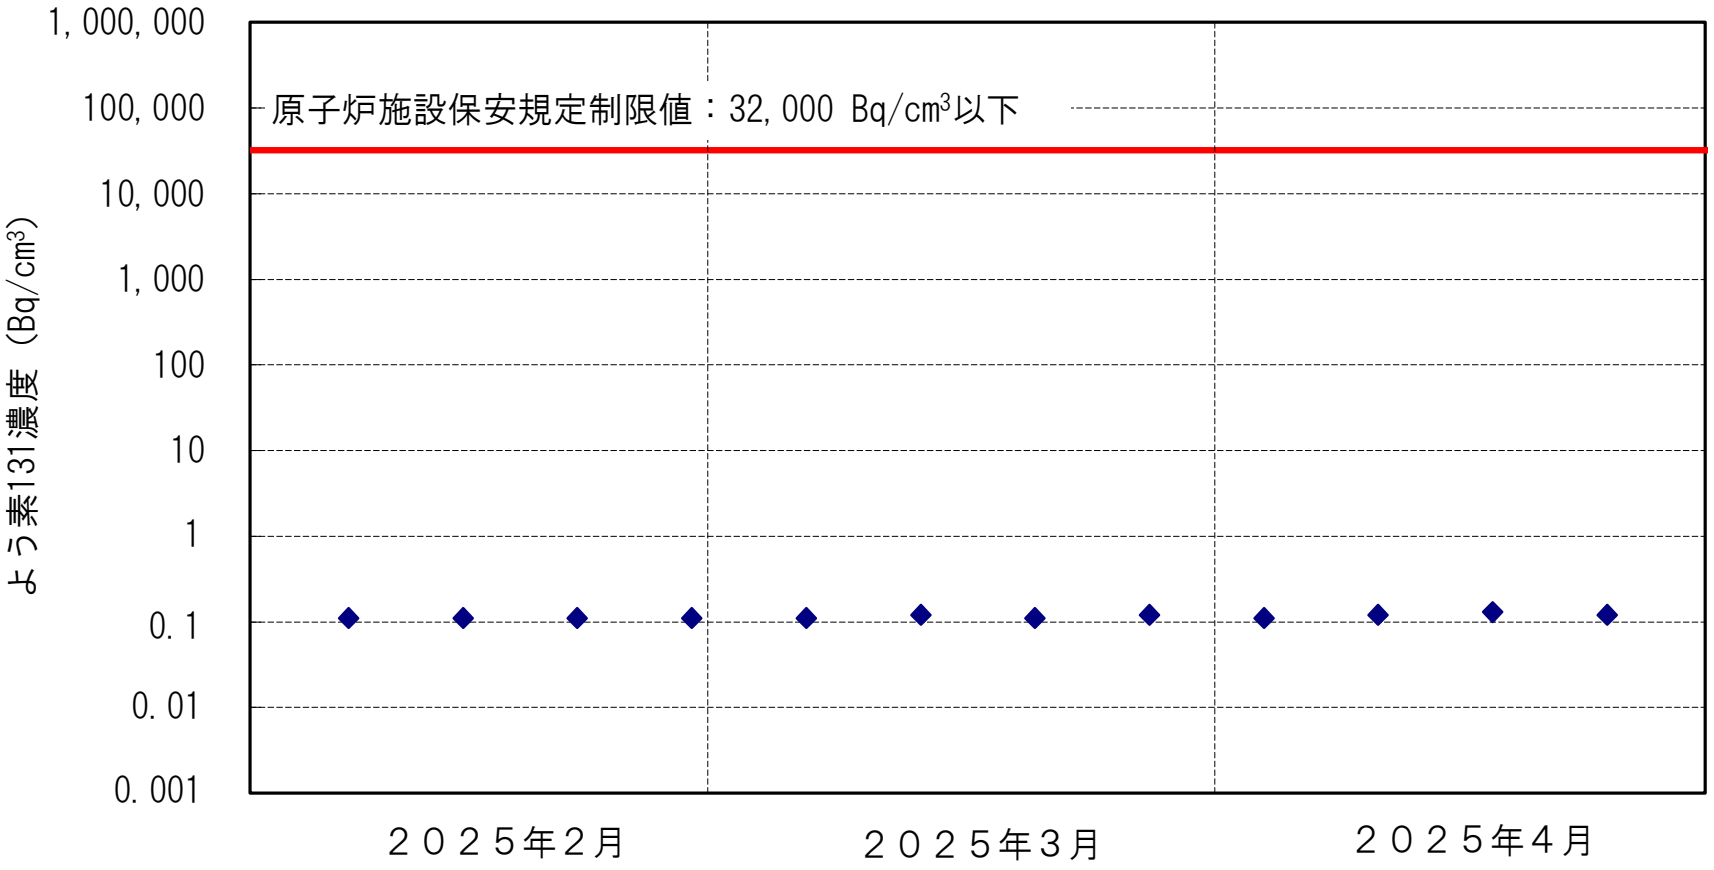

注）運転状態により、よう素131濃度が変動する場合があります。