


令和 5 年度 冬季の電力需給実績（速報）

○ 最大電力の推移（土日祝日、年末年始を除く）


◇ 最大電力：1 日のうちで最も多く電気が使われた時の使用電力

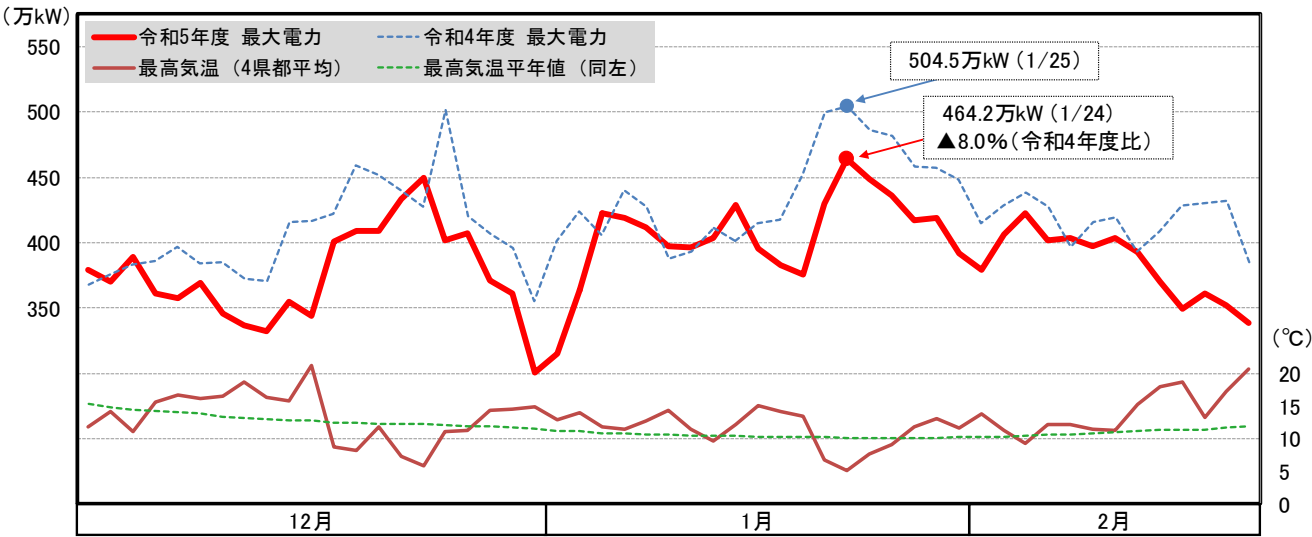

◇ 最大電力発生日 (1 月 24 日 9 時～10 時) における四国エリアの需給バランス (送電端)

最大電力 (A)	供給力 (B)	予備率 ((B-A) / A × 100)
464.2 万 k W	504.2 万 k W	8.6%

(参考) 冬季最大電力の経年推移

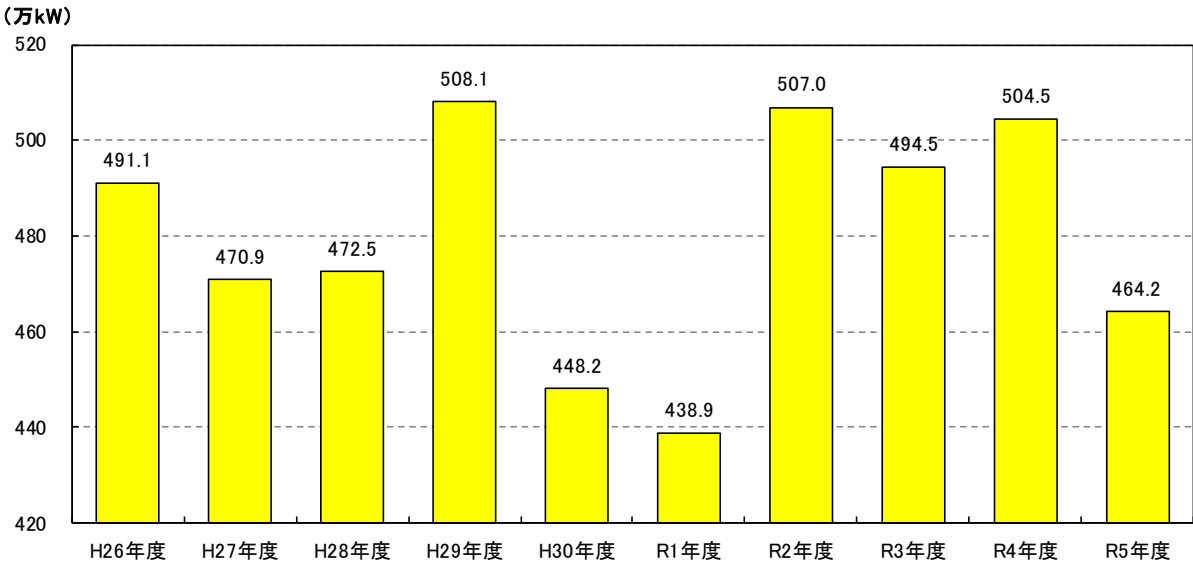

最大電力発生日時	H26.12.17 17-18 時	H28.1.19 18-19 時	H29.1.23 18-19 時	H30.1.24 18-19 時	H31.1.10 9-10 時	R2.2.7 9-10 時	R3.1.8 18-19 時	R4.2.17 9-10 時	R5.1.25 9-10 時	R6.1.24 9-10 時
最大電力発生時の気温	2.4℃	1.9℃	3.4℃	▲0.7℃	4.9℃	4.9℃	▲0.6℃	2.1℃	1.0℃	2.6℃
当日最高気温	4.3℃	4.6℃	6.4℃	3.6℃	10.5℃	8.3℃	3.1℃	5.4℃	4.1℃	5.1℃

(注) 気温は 4 県都平均。

なお、冬季最大電力の過去最高は、平成 3 0 年 1 月 2 4 日の 5 0 8 . 1 万 k W。