


令和 4 年度 冬季の電力需給実績（速報）

○ 最大電力の推移（土日祝日、年末年始を除く）


◇ 最大電力：1 日のうちで最も多く電気が使われた時の使用電力

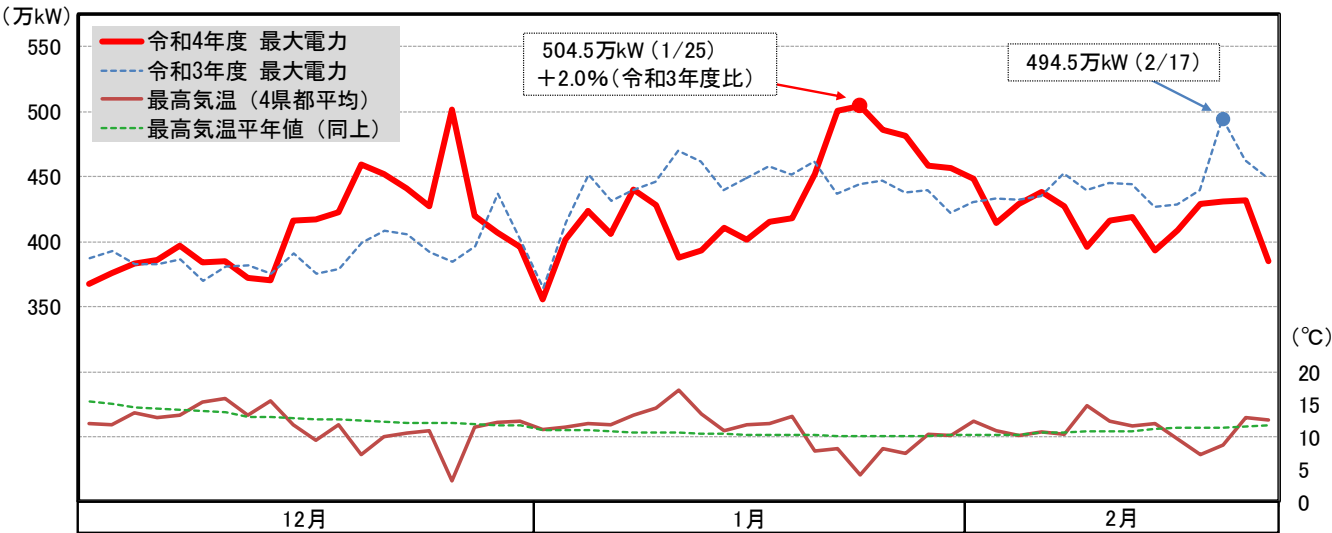

◇ 最大電力発生日 (1 月 25 日 9 時～10 時)における四国エリアの需給バランス (送電端)

最大電力 (A)	供給力 (B)	予備率 ($(B-A)/A \times 100$)	最高気温 (4 県都平均)
504.5 万 k W	562.2 万 k W	11.4%	4.1℃

(参考) 冬季最大電力の経年推移

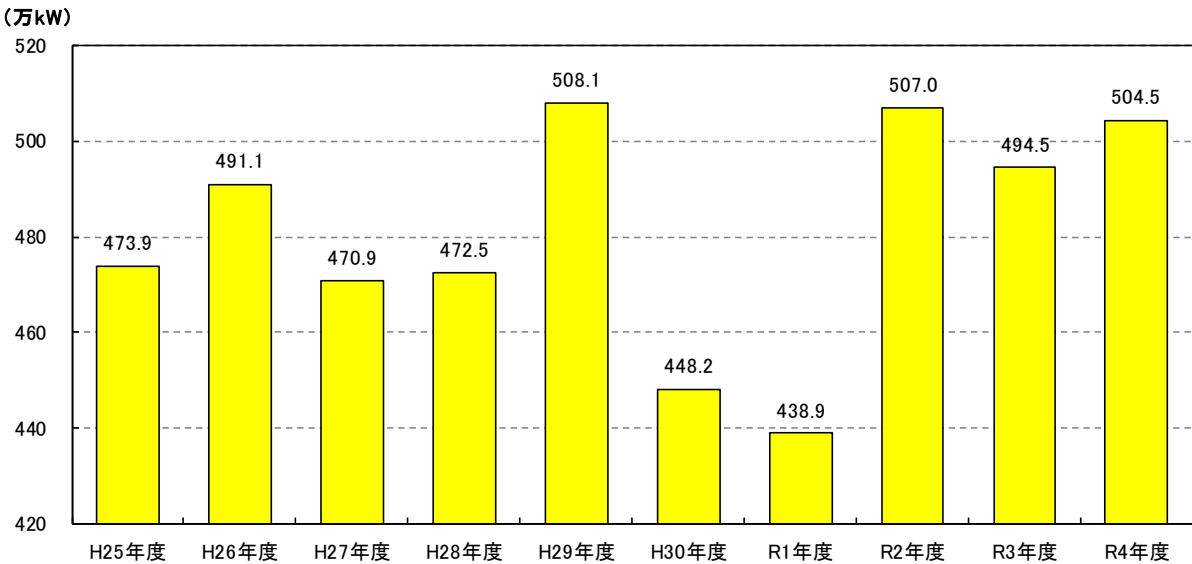

最大電力発生日	H26.2.6	H26.12.17	H28.1.19	H29.1.23	H30.1.24	H31.1.10	R2.2.7	R3.1.8	R4.2.17	R5.1.25
当日最高気温(℃)	4.7	4.3	4.6	6.4	3.6	10.5	8.3	3.1	5.4	4.1

(注) 当日最高気温は 4 県都平均。

なお、冬季最大電力の過去最高は、平成 3 0 年 1 月 2 4 日の 5 0 8 . 1 万 k W。