

令和6年4月1日  
四国電力株式会社


伊方発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の不具合について

伊方発電所において固体廃棄物貯蔵庫(管理区域内)に設置している低レベル放射性廃棄物搬出検査装置\*を点検中に、当該装置の動作が不調であったことから保修員が確認したところ、本日10時31分、当該装置内のドラム缶搬送装置の部品が故障しており、詳細な点検が必要と判断しました。

今後、詳細を調査します。

なお、本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

\*原子力発電所で発生した放射性廃棄物を詰めて製作したドラム缶(廃棄体)を六ヶ所村にある日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターへ搬出するにあたり、廃棄体の線量、放射能濃度等を確認するために検査を行う装置。

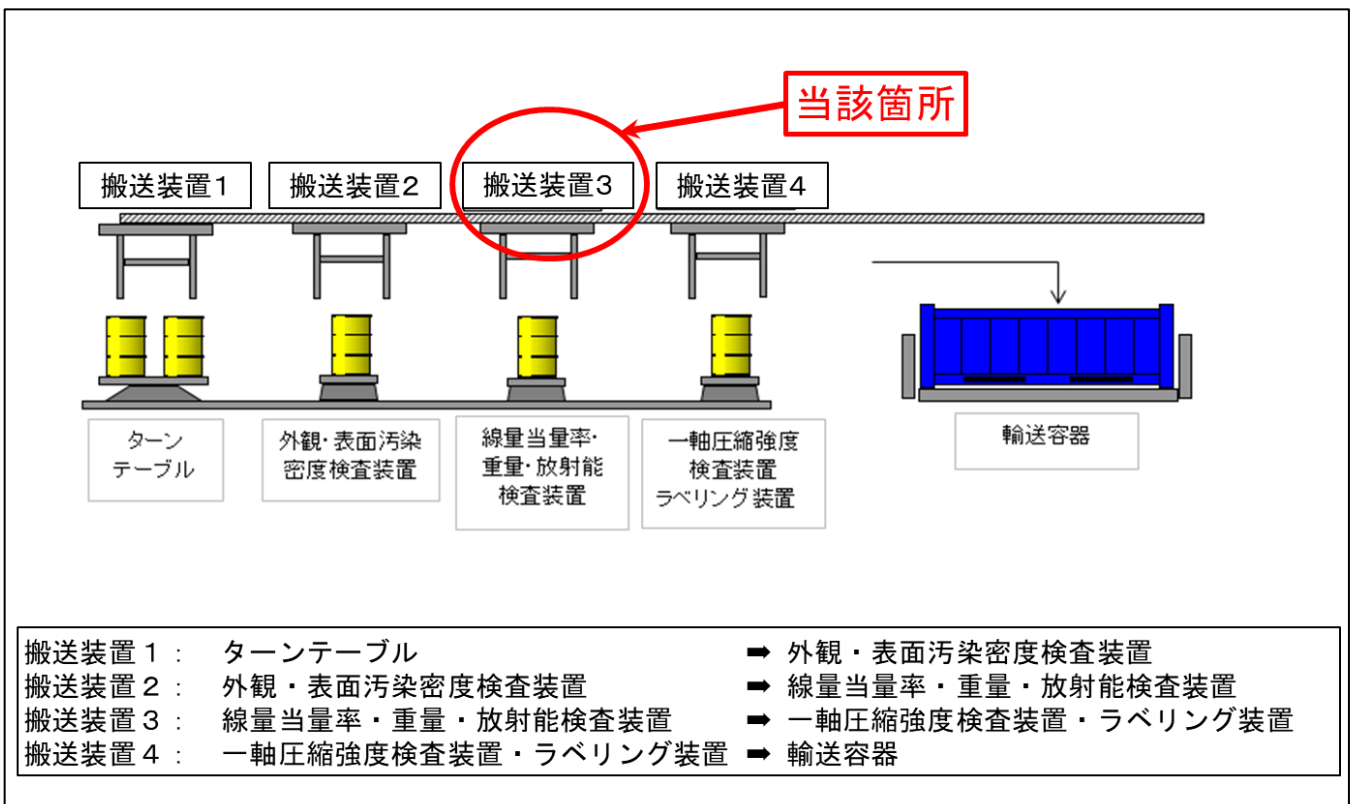

伊方発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置概略図

以上